

Соединительные трубопроводы для обвязки блоков между собой не входят в зону поставки ООО «Данфосс»

Обращаем Ваше внимание на то, что 3D модель действительна в течение 6 месяцев с **даты выпуска** чертежа указанной в штампе при условии сохранения схемы спецификации без изменений.

Данная модель имеет строгую привязку к **номеру расчета**. При изменении номера расчета необходимо актуализировать 3D модель и заложить обновленную версию в проект.

BTP mass: 538.735 kg			Alternative materials:			
Insulation area 2.446 m ²						
		Projection 	Scale 0.060	Size A3	Material _____	
					Danfoss Standard	
Mrk.	Approval/Rev				Date	Designation SUB-HS-040-050-C-R V2
Replace						
Design	Kuleshova/				11.08.2020	
Approva				No. _____	.0	
Confidential: Property of Danfoss A/S, Nordborg, Denmark. Not to be handed over to, copied or used by third party. Two- or three dimensional reproduction of contents to be authorized by Danfoss A/S.				General tolerances 1/3		


В систему отопления Ду50

Из системы отопления Ду50

Из ТС Ду40

В ТС Ду40

Подпитка Ду15

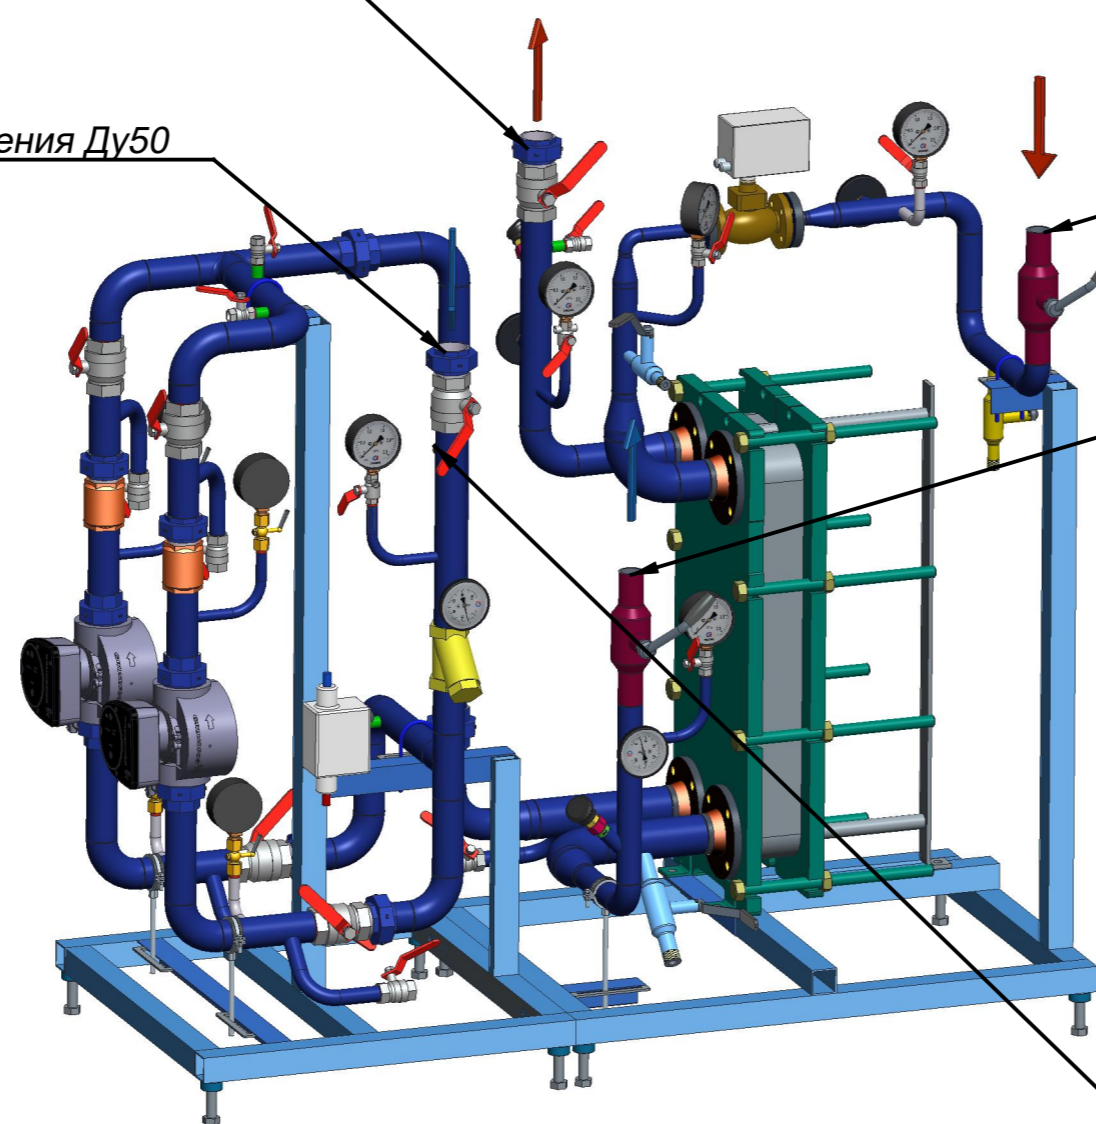

Укажите планируемую длину проводов для подключения шкафа автоматизации - ____ метров

Если планируемая длина проводов более 11 метров, то на раме БТП будет установлена клеммная коробка вместо бухты проводов указанной длины. В этом случае, провода для подключения шкафа автоматизации клиент закупает отдельно.


Если длина проводов не будет указана в поле выше, то ООО "Данфосс" принимает по умолчанию длину проводов от шкафа автоматизации к БТП равную 5 метрам

Если БТП не содержит компоненты, требующие электрического подключения, то провода или клеммные коробки не поставляются в составе блока.

Для распаковки БТП на объекте потребуются следующие инструменты: шуруповерт, гвоздодер, канцелярский нож.

BTP mass: 538.735 kg			Alternative materials:		
Insulation area 2.446 m ²					
		Projection	Scale	Size	Material
			0.070	A3	Danfoss Standard
Mrk.	Approval/Rev	Date			Designation
Replace					SUB-HS-040-050-C-R V2
Design	Kuleshova/	11.08.2020			
Approva			No.	.0	General tolerances
Confidential: Property of Danfoss A/S, Nordborg, Denmark. Not to be handed over to, copied or used by third party. Two- or three dimensional reproduction of contents to be authorized by Danfoss A/S.					2/3

Располагать БТП ООО «Данфосс» в помещении необходимо строго в соответствии с рекомендованной зоной обслуживания.
 При невозможности соблюсти рекомендованные зоны обслуживания для БТП ООО «Данфосс» необходимо сделать запрос на корректировку 3д модели.

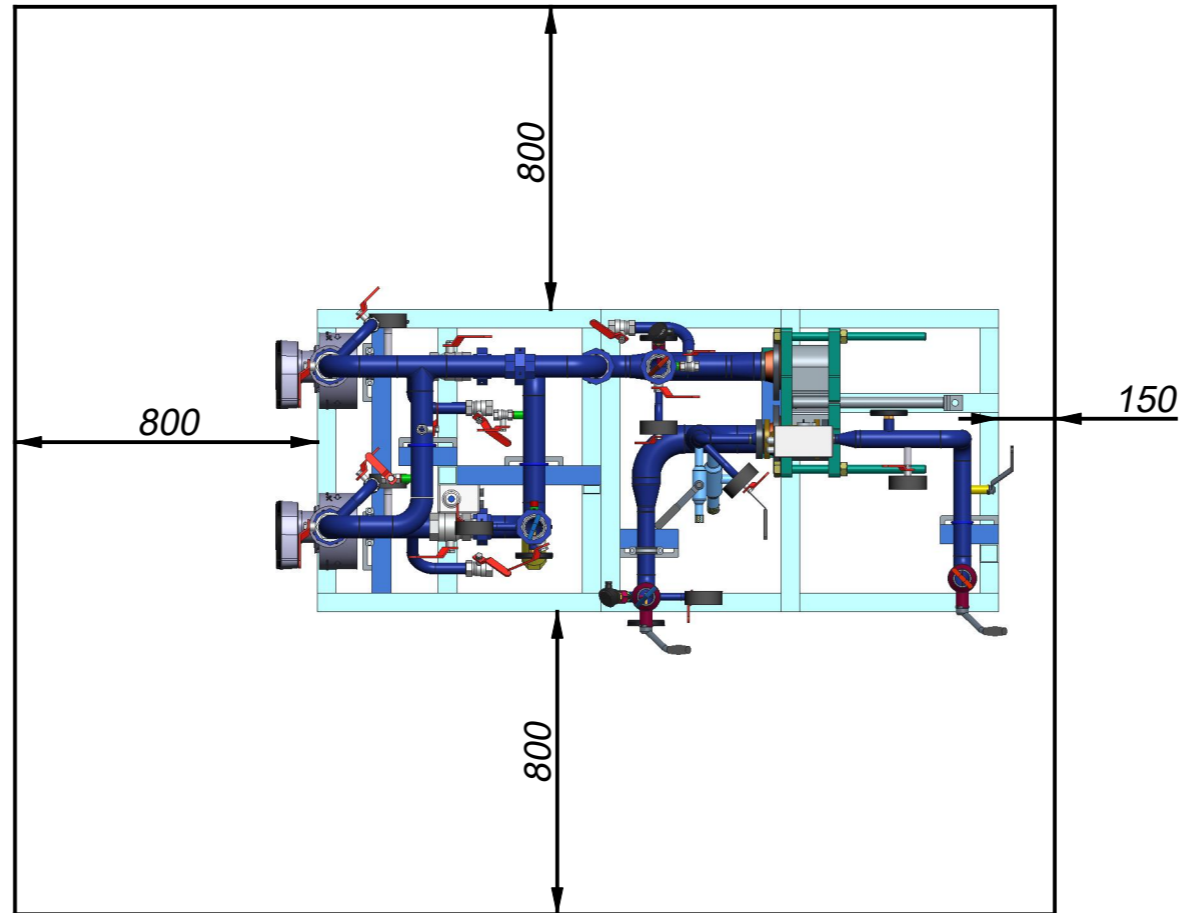

На данном виде область вокруг блока показана рекомендованная зона обслуживания БТП. БТП следует размещать, выдерживая указанные расстояния от стен или другого оборудования, для обеспечения этой зоны.

При изменении помещения ИТП или расположения оборудования в нём проектировщик обязан актуализировать расстановку БТП ООО «Данфосс» с ответственным инженером.

Размещение шкафа автоматизации выполняется относительно требований проектировщика по месту.

BTP mass: 538.735 kg			Alternative materials:			
Insulation area 2.446 m ²						
		Projection 	Scale 0.050	Size A3	Material _____	
					Danfoss Standard	
					Designation SUB-HS-040-050-C-R V2	
Mrk.	Approval/Rev				Date	_____
Replace					_____	
Design	Kuleshova/ 11.08.2020				_____	
Approval					No. _____	
Confidential: Property of Danfoss A/S, Nordborg, Denmark. Not to be handed over to, copied or used by third party. Two- or three dimensional reproduction of contents to be authorized by Danfoss A/S.				General tolerances _____		
				.0		
				3/3		