

Соединительные трубопроводы для обвязки блоков между собой не входят в зону поставки ООО «Данфосс»

Обращаем Ваше внимание на то, что 3Д модель действительна в течение 6 месяцев с **даты выпуска** чертежа указанной в штампе при условии сохранения схемы спецификации без изменений.


Данная модель имеет строгую привязку к **номеру расчета**. При изменении номера расчета необходимо актуализировать 3Д модель и заложить обновленную версию в проект.

BTP mass: 58.809 kg			Alternative materials:			
Insulation area 0.576 m ²						
		Projection 	Scale 0.100	Size A3	Material _____	
					Danfoss Standard	
Mrk.	Approval/Rev				Date	Designation SUB-RS-032-N V3
Replace						
Design	Petrov/				04.08.20	
Approva						
Confidential: Property of Danfoss A/S, Nordborg, Denmark. Not to be handed over to, copied or used by third party. Two- or three dimensional reproduction of contents to be authorized by Danfoss A/S.				No.	.0	
				General tolerances	1/3	

В систему отопления DN 32

К расшир. баку DN 32

Из обратного трубопровода
тепловой сети DN 32

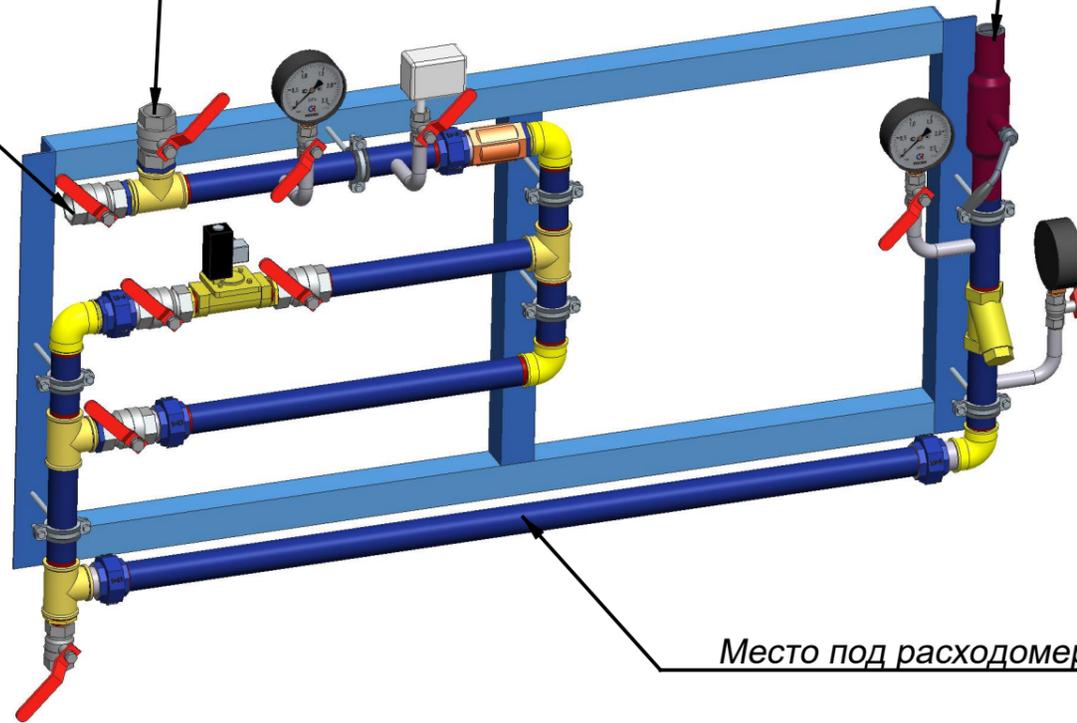

Место под расходомер

Укажите планируемую длину проводов
для подключения шкафа автоматизации - ____ метров

Если планируемая длина проводов более 11 метров, то на раме БТП
будет установлена клеммная коробка вместо бухты проводов
указанной длины. В этом случае, провода для подключения шкафа
автоматизации клиент закупает отдельно.


Если длина проводов не будет указана в поле выше, то ООО
"Данфосс" принимает по умолчанию длину проводов от шкафа
автоматизации к БТП равную 5 метрам

Если БТП не содержит компоненты, требующие электрического
подключения, то провода или клеммные коробки не поставляются в
составе блока.

Для распаковки БТП на объекте потребуются следующие
инструменты: шуруповерт, гвоздодер, канцелярский нож.

BTP mass: 58.809 kg			Alternative materials:			
Insulation area 0.576 m ²						
		Projection	Scale	Size	Material	
			0.100	A3	Danfoss Standard	
Mrk.	Approval/Rev	Date			Designation	
Replace					SUB-RS-032-N V3	
Design	Petrov/	04.08.20				
Approva						
Confidential: Property of Danfoss A/S, Nordborg, Denmark. Not to be handed over to, copied or used by third party. Two- or three dimensional reproduction of contents to be authorized by Danfoss A/S.					No.	.0
					General tolerances	2/3

Располагать БТП ООО «Данфосс» в помещении необходимо строго в соответствии с рекомендованной зоной обслуживания.
 При невозможности соблюсти рекомендованные зоны обслуживания для БТП ООО «Данфосс» необходимо сделать запрос на корректировку 3д модели.

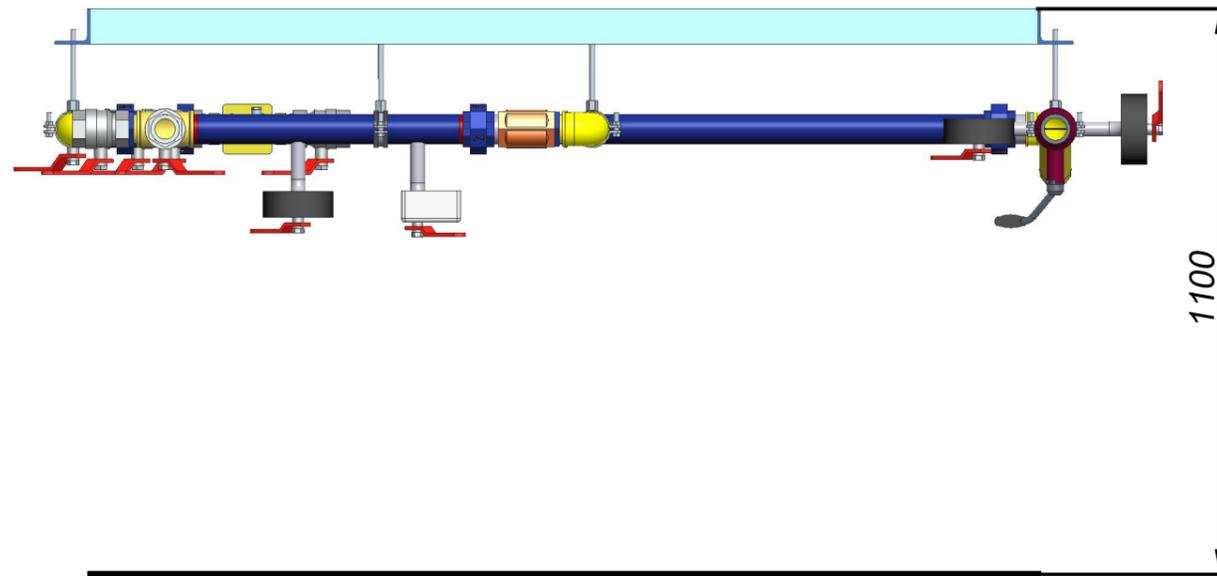

На данном виде область вокруг блока показана рекомендованная зона обслуживания БТП. БТП следует размещать, выдерживая указанные расстояния от стен или другого оборудования, для обеспечения этой зоны.

При изменении помещения ИТП или расположения оборудования в нём проектировщик обязан актуализировать расстановку БТП ООО «Данфосс» с ответственным инженером.

Размещение шкафа автоматизации выполняется относительно требований проектировщика по месту.

BTP mass: 58.809 kg			Alternative materials:		
Insulation area 0.576 m ²					
		Projection 	Scale 0.100	Size A3	Material _____
					Danfoss Standard
Mrk.	Approval/Rev	Date			Designation SUB-RS-032-N V3
Replace					
Design	Petrov/	04.08.20			
Approval					
Confidential: Property of Danfoss A/S, Nordborg, Denmark. Not to be handed over to, copied or used by third party. Two- or three dimensional reproduction of contents to be authorized by Danfoss A/S.					No. _____
					General tolerances 3/3